


Zakres objęty termomodernizacją



Zakres objęty termomodernizacją

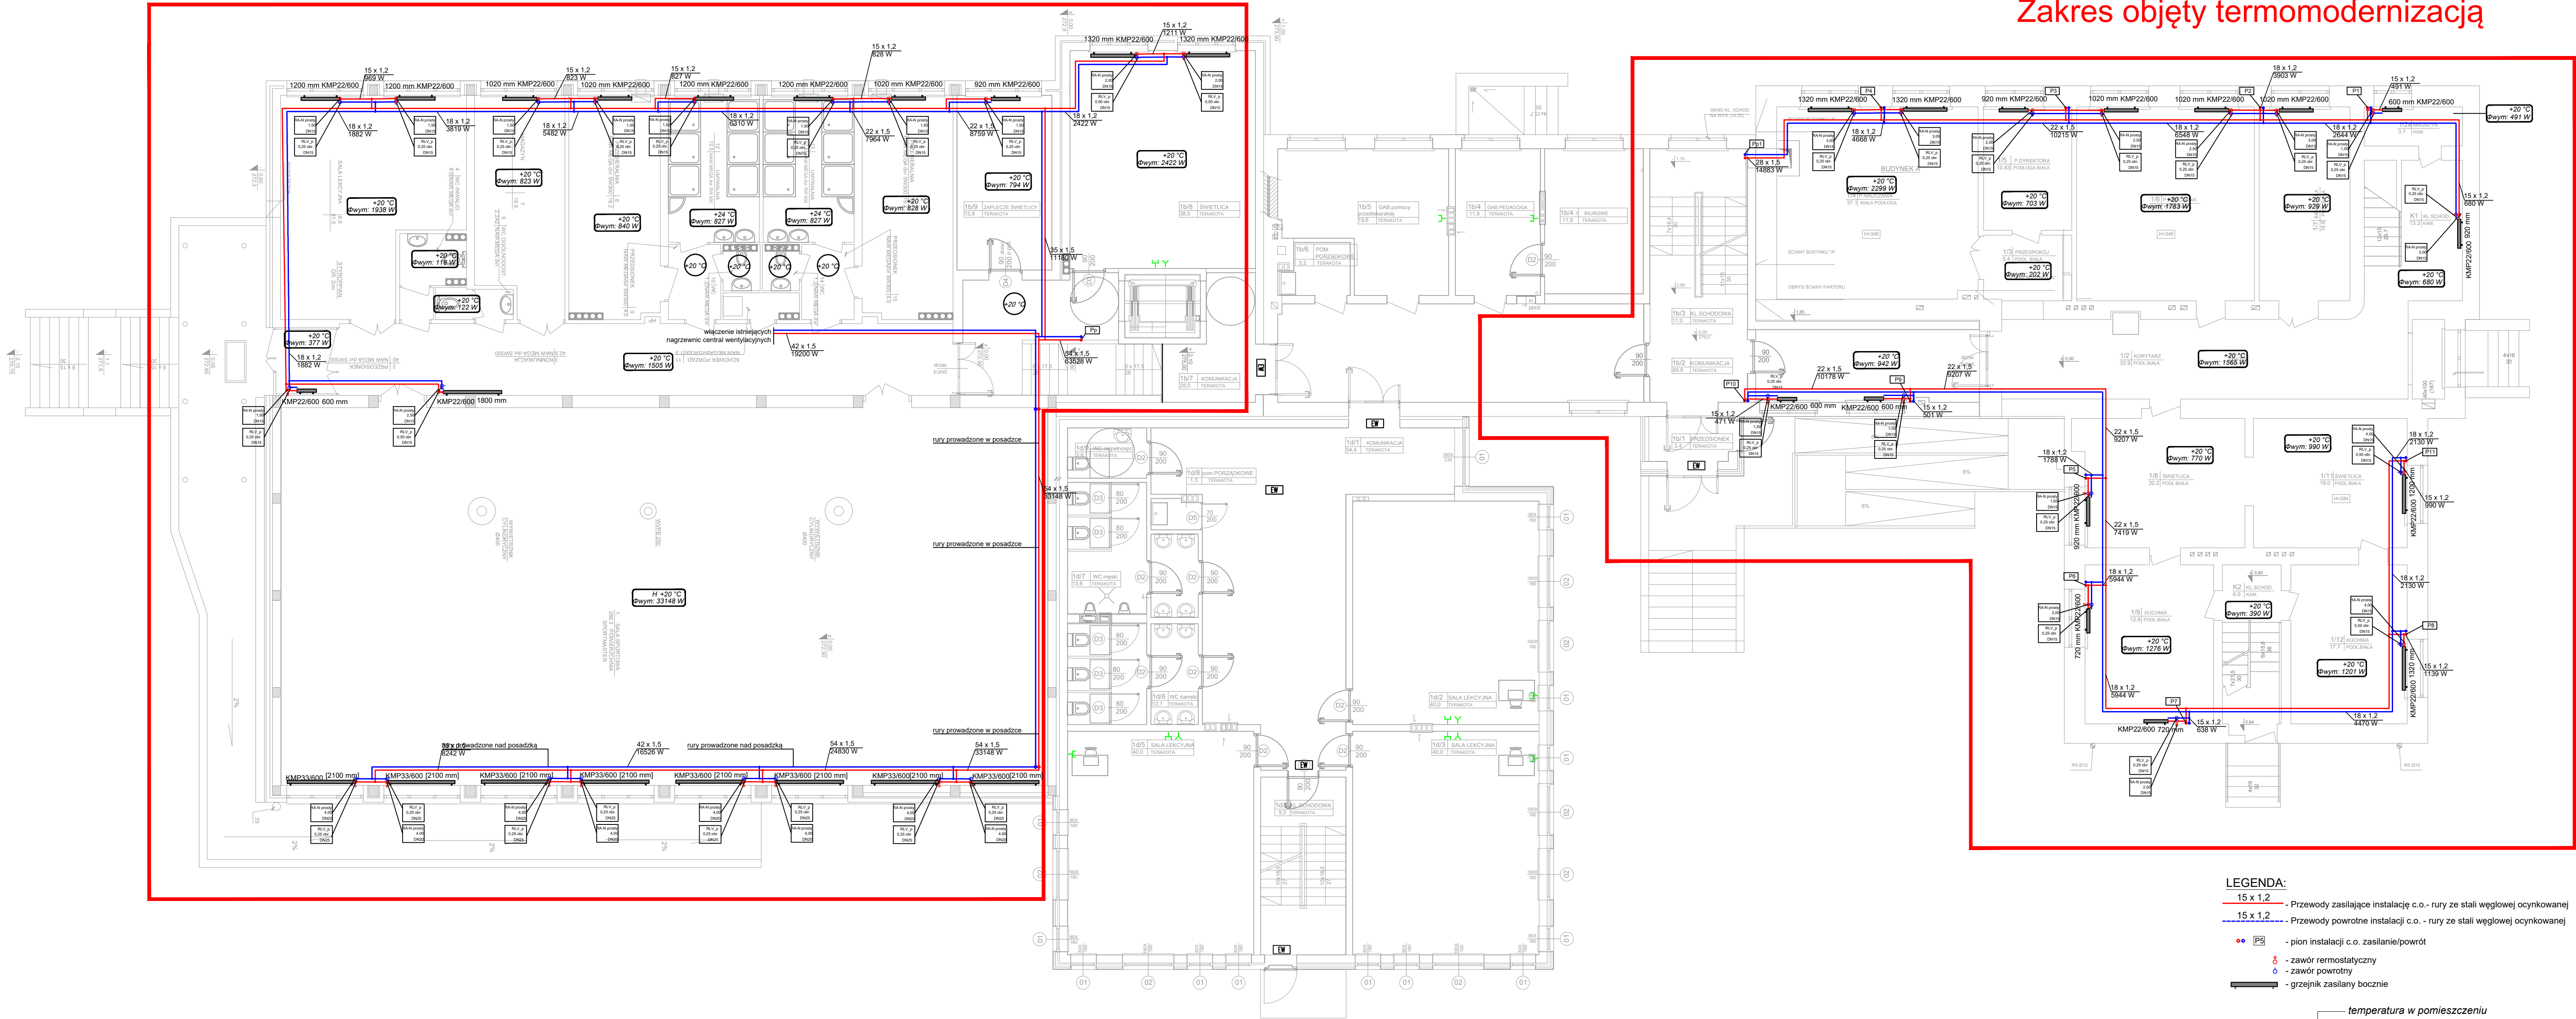

- LEGENDA:**
- 15 x 1,2 - Przewody zasilające instalację c.o. - rury ze stali węglowej ocynkowanej
 - 15 x 1,2 - Przewody powrotne instalacji c.o. - rury ze stali węglowej ocynkowanej
 - PS - pion instalacji c.o. zasilanie/powrót
 - zawór termostatyczny
 - zawór powrotny
 - grzejnik zasilany bocznie
 - temperatura w pomieszczeniu
 - obciążenie cieplne

Jednostka projektowa: Dawko Dawid Marcinkiewicz Brynica 97g 26-065 Piekoszków	
Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE Zajęczków 86 26-065 Piekoszków, woj. świętokrzyskie	
Zadanie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAJĄCZKOWIE	
Adres obiektu:	Zajęczków 86, 26-065 Piekoszków
Rewizja: A	Branda: SANITARNA
Data: 08.2020	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
FUNKCJA: NAZWISKO	PODPIS
Projektował: mgr inż. Katarzyna Włochiak-Terlak SWK0100/PWS16	
Sprawdził: mgr inż. Maciej Żarnowski SWK0250/PWS17	
Opracował:	
Tytuł: Instalacja c.o.-RZUT PARTERU	Skala: 1:100 Rys.: PW-2